


Direction Départementale des Vosges
 Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt des Vosges
 REPUBLIQUE FRANÇAISE
 Commune de Ban de Laveline
Plan général de l'alimentation en eau potable
 Réseau existant :

Reservoirs :	Caprages :
Station de surpression :	Chambre de rétention :
Station de traitement :	Chambre intermédiaire :
Sources non captées :	Sources :

Conductes Ø 150 mm :
 Conductes Ø 125 mm :
 Conductes Ø 110 mm :
 Conductes Ø 100 mm :
 Conductes Ø 80 mm :
 Conductes Ø 60 mm :
 Conductes Ø 40 mm :

Vandalages :
 Remous :
 Poteraux incendie :
 Prises accessoires :
 Clapet de retenue et by-pass incendie :
 Extrémité d'écoulement incendie :

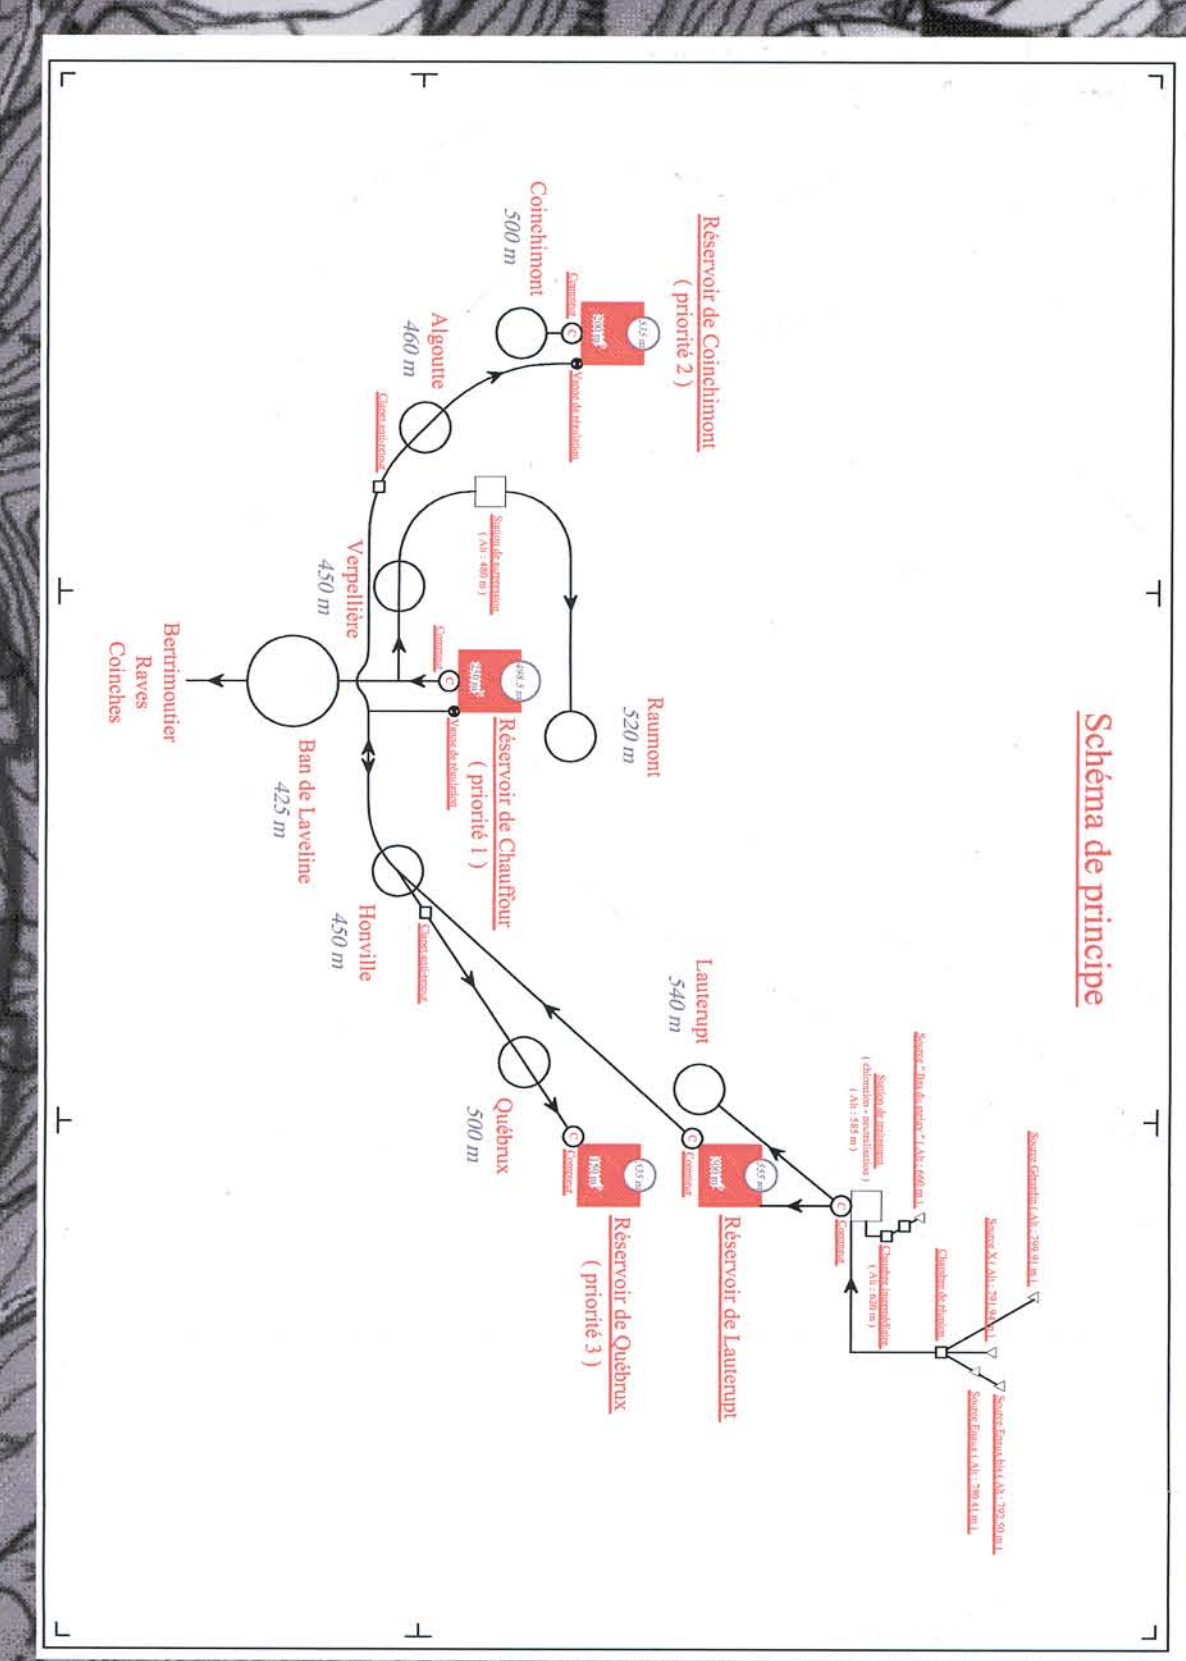

Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt des Vosges
 Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt des Vosges
 Commune de La Croix-Aux-Mines
 Département du HAUT-RHIN

Station de traitement
 Chambre intermédiaire
 Chambre de rétention
 Caprage "Bas du Steig"
 Source Etanx
 Source Etanx
 Source Etanx
 Source de Lambacote à capter
 Source non captée
 Source non captée
 Source non captée
 Source de Lambacote à capter
 Source non captée